
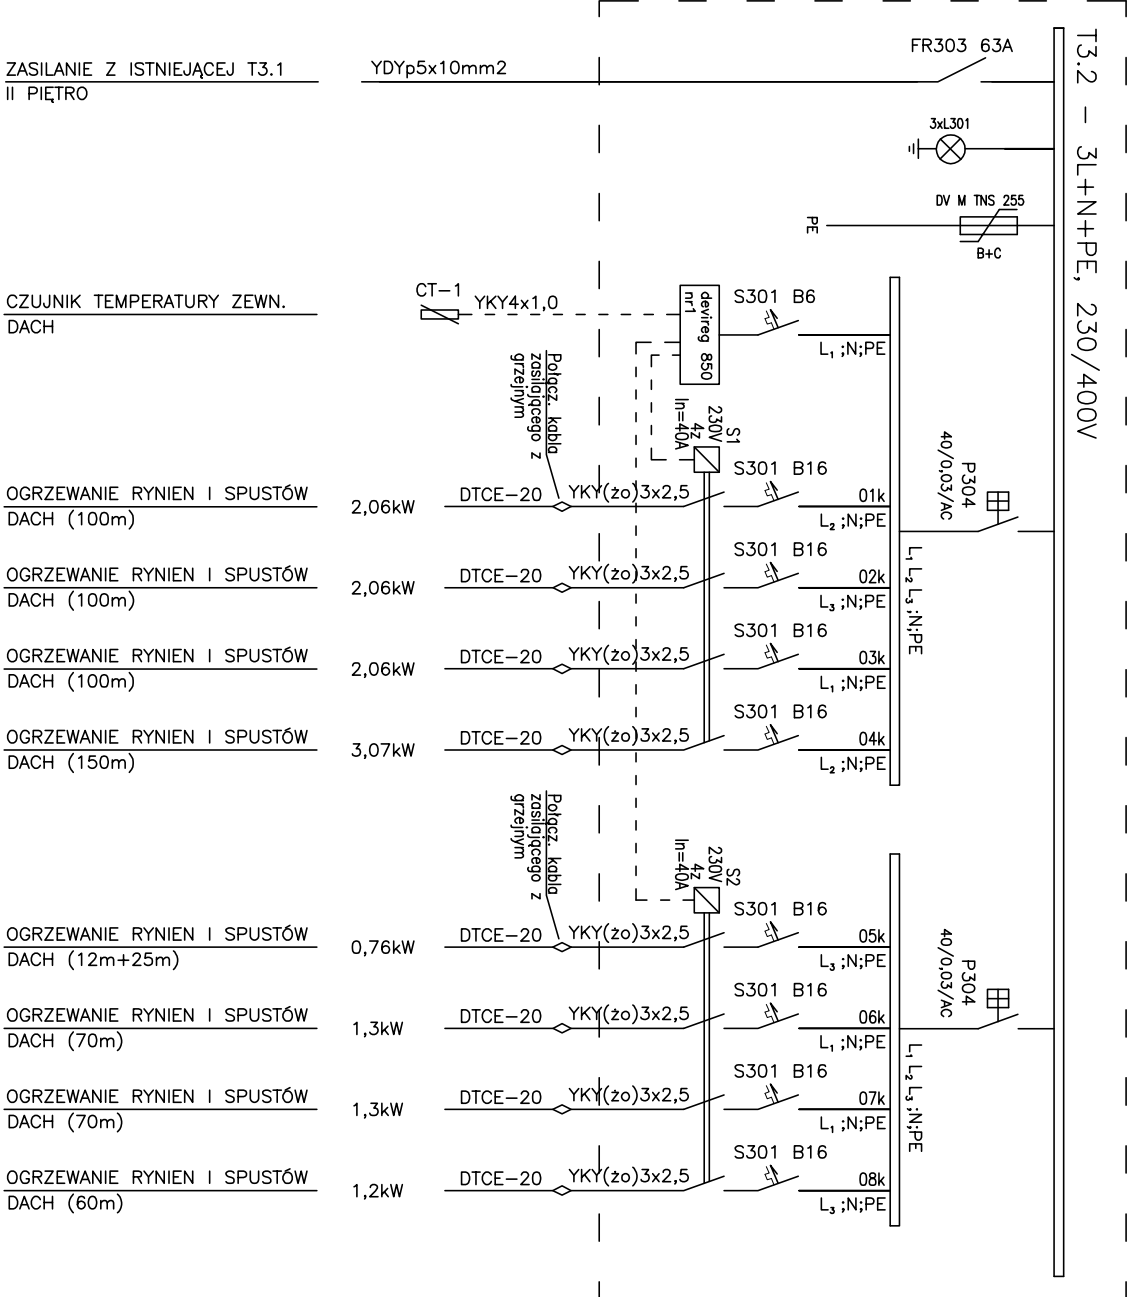


ROZDZIELNICA NATYNKOWA T3.2

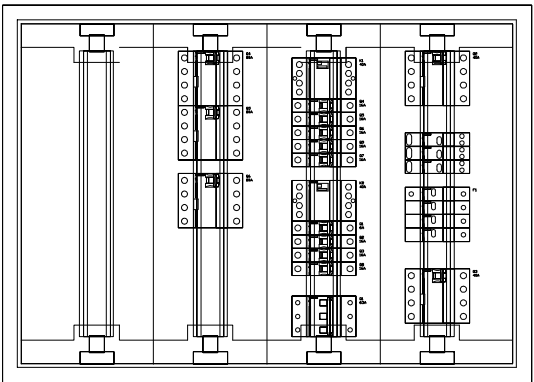

ROZDZIELNICA NATYNKOWA
Z DRZWICZKAMI I ZAMKIEM, IP66
MARINA (wys.720, szer.510, głęb.250)

$P_i = 13,8\text{kW}$
 $k_j = 1,0$
 $P_s = 13,8\text{kW}$
 $\cos\varphi = 0,92$
 $I_N = 21,7\text{A}$

OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER 15-275 BIAŁYSTOK UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 e:mail: lma@o2.pl kom.: +48 888 018 489			
TEMAT:	REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. ZŁOTEJ 4 W BIAŁYMSTOKU NA DZIAŁCE O NR GEOD. 420		
INWESTOR:	Centrum Edukacji Nauczycieli 15-016 Białystok ul. Ziota 4	podpis	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Wojciech Grudziński BI/138/92.PDL/IE/0416/01		
SCHEMAT ZASILANIA - TABLICA T3.2			
SKALA	---	Rys. E2	DATA : 10.04.2015
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE !			